


調査件名 ザ・モール九州大博多店新築工事に伴う土質調査業務 試験年月日 2005年 8月 2日

試験者 大西順子

試料番号 ( 深 さ )	T-2 (1.02 ~ 1.30m)					
石 分(75mm以上)	%					
礫 分(2 ~ 75mm)	%	16.8				
砂 分(0.075 ~ 2mm)	%	68.1				
細 粒 分(0.075mm未満)	%	15.1				
シルト分(0.005 ~ 0.075mm)	%					
粘 土 分(0.005mm未満)	%					
最 大 粒 径	mm	4.75				
均 等 係 数 $U_c$		-				
液 性 限 界 $w_L$	%	N P				
塑 性 限 界 $w_p$	%	N P				
塑 性 指 数 $I_p$		N P				
地盤材料の分類名		有機質 礫質砂				
分 類 記 号		(SOG)				
凡 例 記 号						

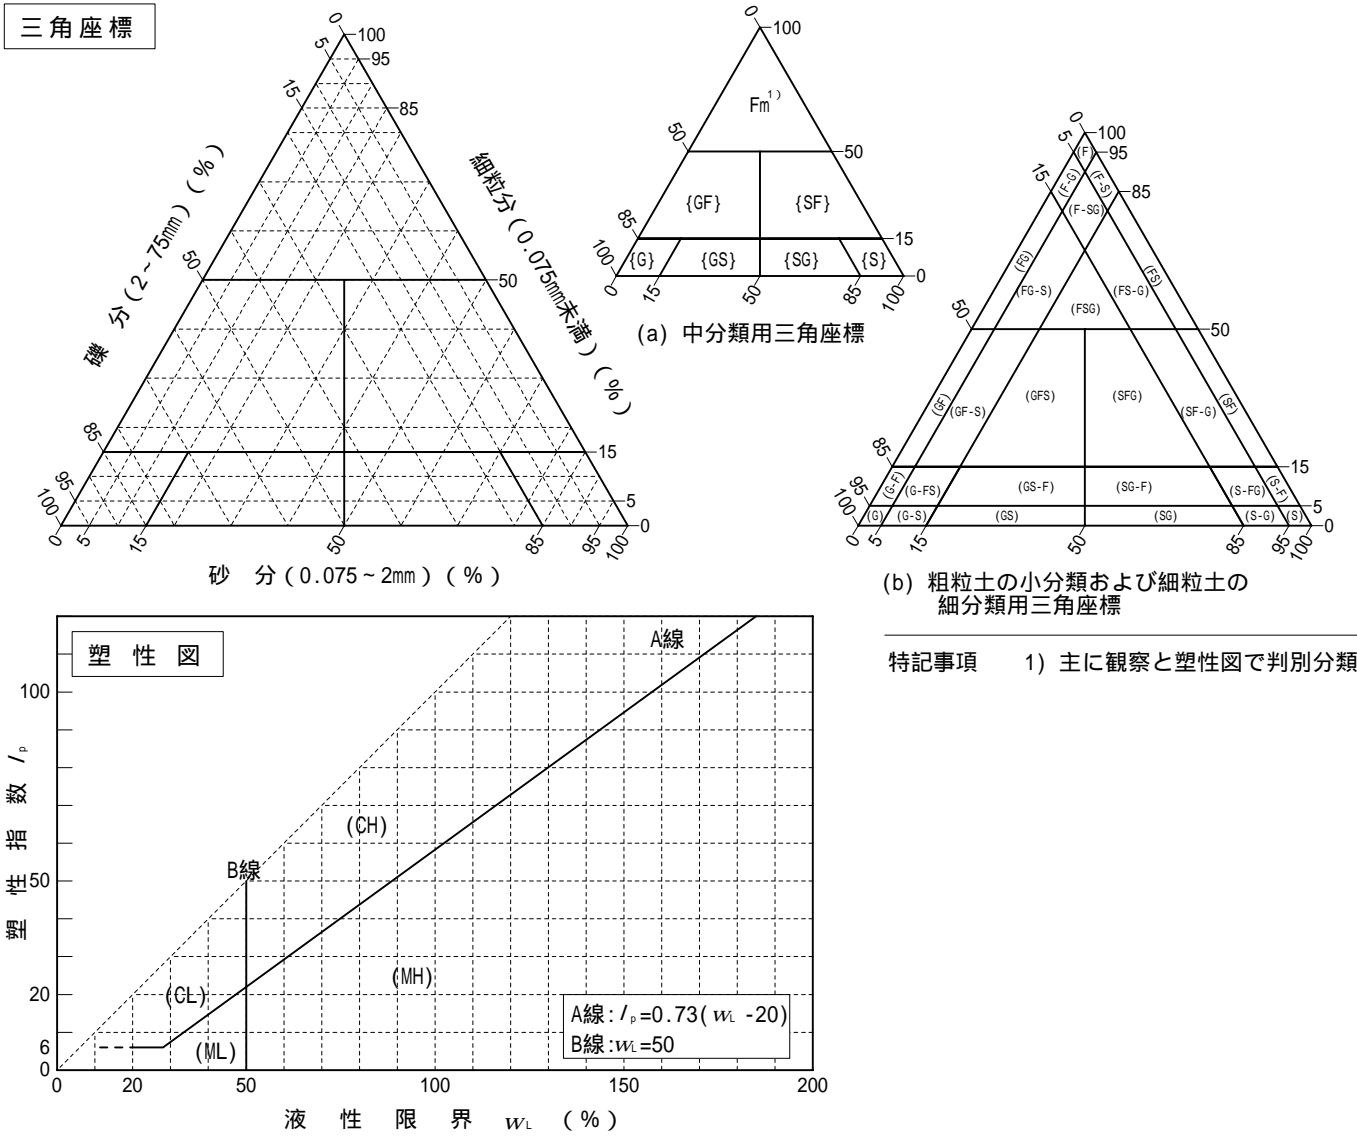

特記事項 1) 主に観察と塑性図で判別分類